


LEGENDA:

- Proj. kanalizacja sanitarna
- Proj. odpowietrzenie kanalizacji
- K

Proj. pion kanalizacji sanitarnej

Uwaga!  
1. Rurociągi w warstwie podposadzkowej prowadzić z rur do kanalizacji zewnętrznej.  
2. Dopuszcza się spięcie odpowietrzeń kanalizacji na poddaszu nieużytkowym np. w przestrzeni krokwi dachowych – zakończyć wspólną wywiewką dachową  $\varnothing 110$ .  
3. Przed rozpoczęciem robót ustalić odpływy z natrysków – w przypadku oadpływu liniowego sprawdzić możliwość grawitacyjnego spływu ścieków do projektowanych pionów.  
W przypadku braku możliwości stosować odrębne podejścia.

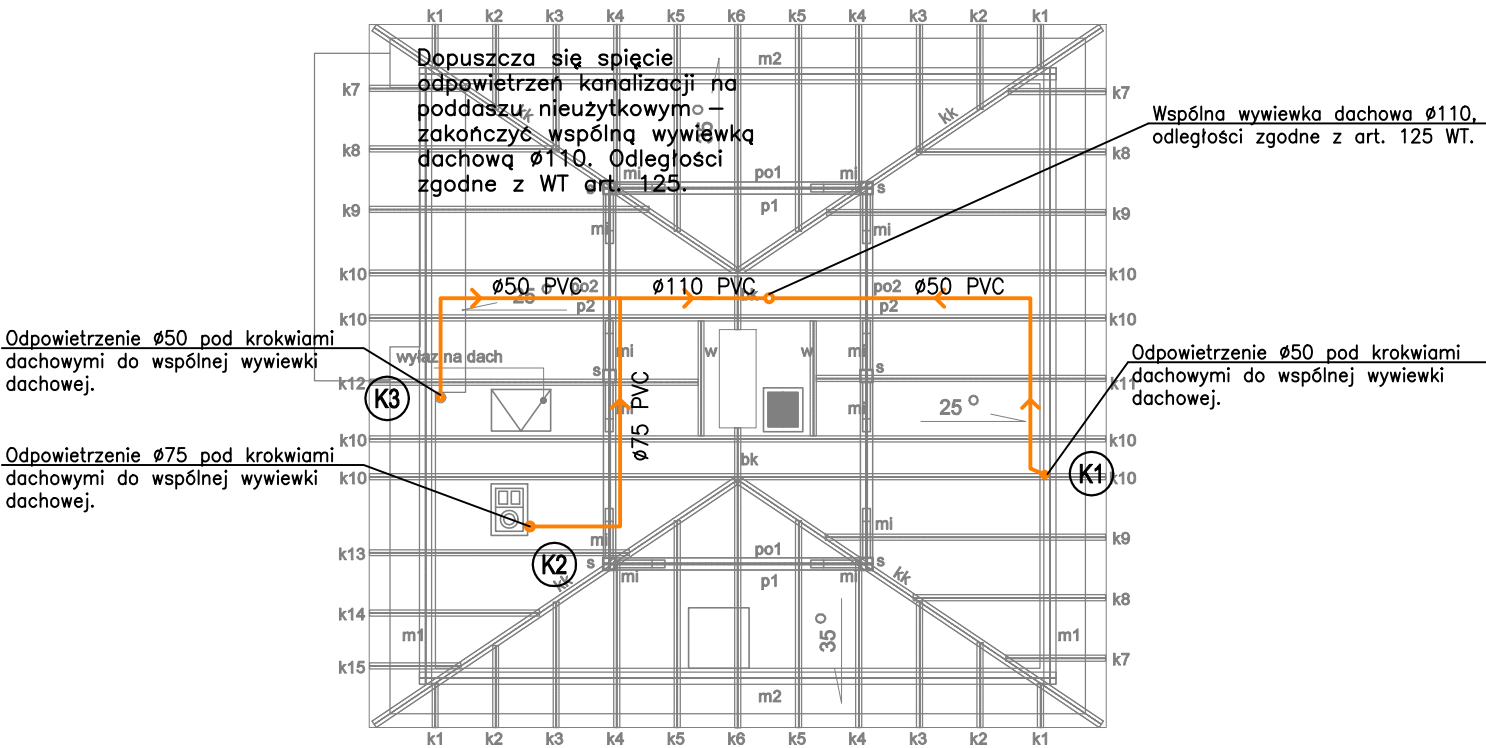

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)	Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:		
	Jednostka Projektowa:	DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o.		
	Nazwa Inwestora:	ul. Krakowska 21 32-085 Krzeszowice e-mail: biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl		
	Nazwa obiektu budowlanego:	Remont budynku mieszkalnego, jednorodzinne [...] w miejscowości Chmielnik.		
	Adres obiektu budowlanego:	ul. Żeromskiego, 26-020 Chmielnik		Nr działek inwestycji: 1358/1
	Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	
	Projektant:	mgr inż. Adam Lal		upr. bud. nr MAP/0223/P00S/11 instalacje sanitarne
	Nazwa Rysunku:	Rzut strychu - instalacja kanalizacji		Nr rys.: S-5
		Skala: 1:100		Data opracowania: kwiecień, 2023 r.